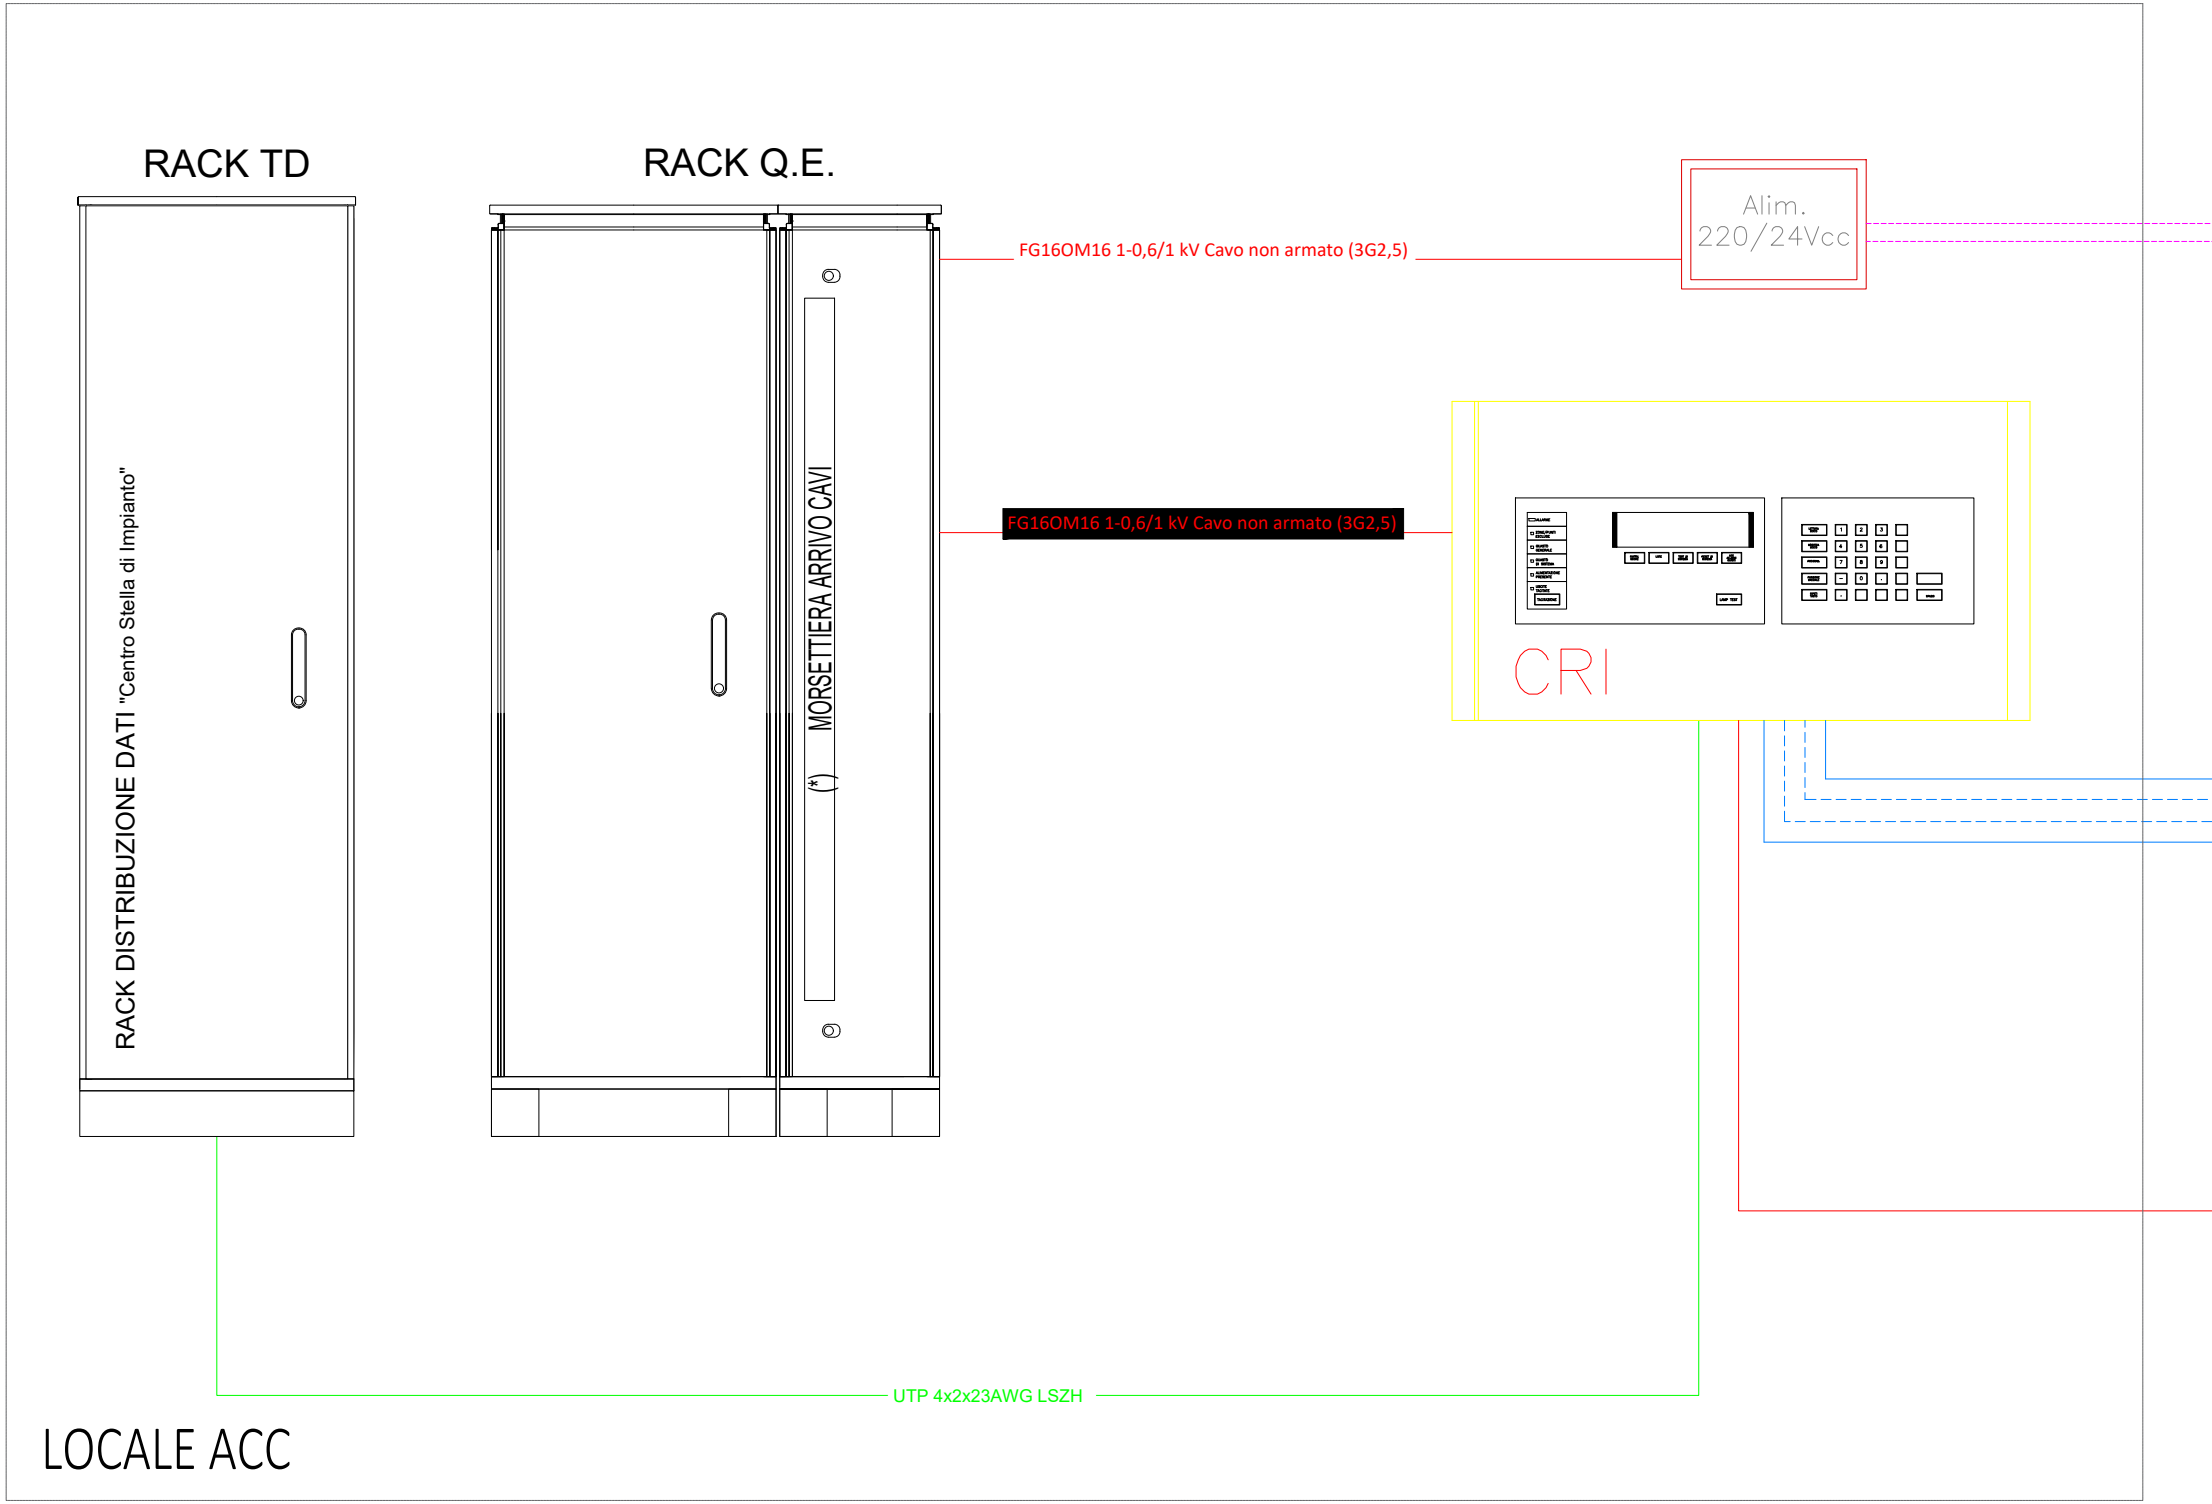
RACK TD
RACK Q.E.
RACK DISTRIBUZIONE DATI "Centro Stella di Impianto"
MORSETTIERA ARRIVO CAVI
(*)
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)
Alim.
220/24Vcc
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)
CRI
UTP 4x2x23AWG LSZH
LOCALE ACC

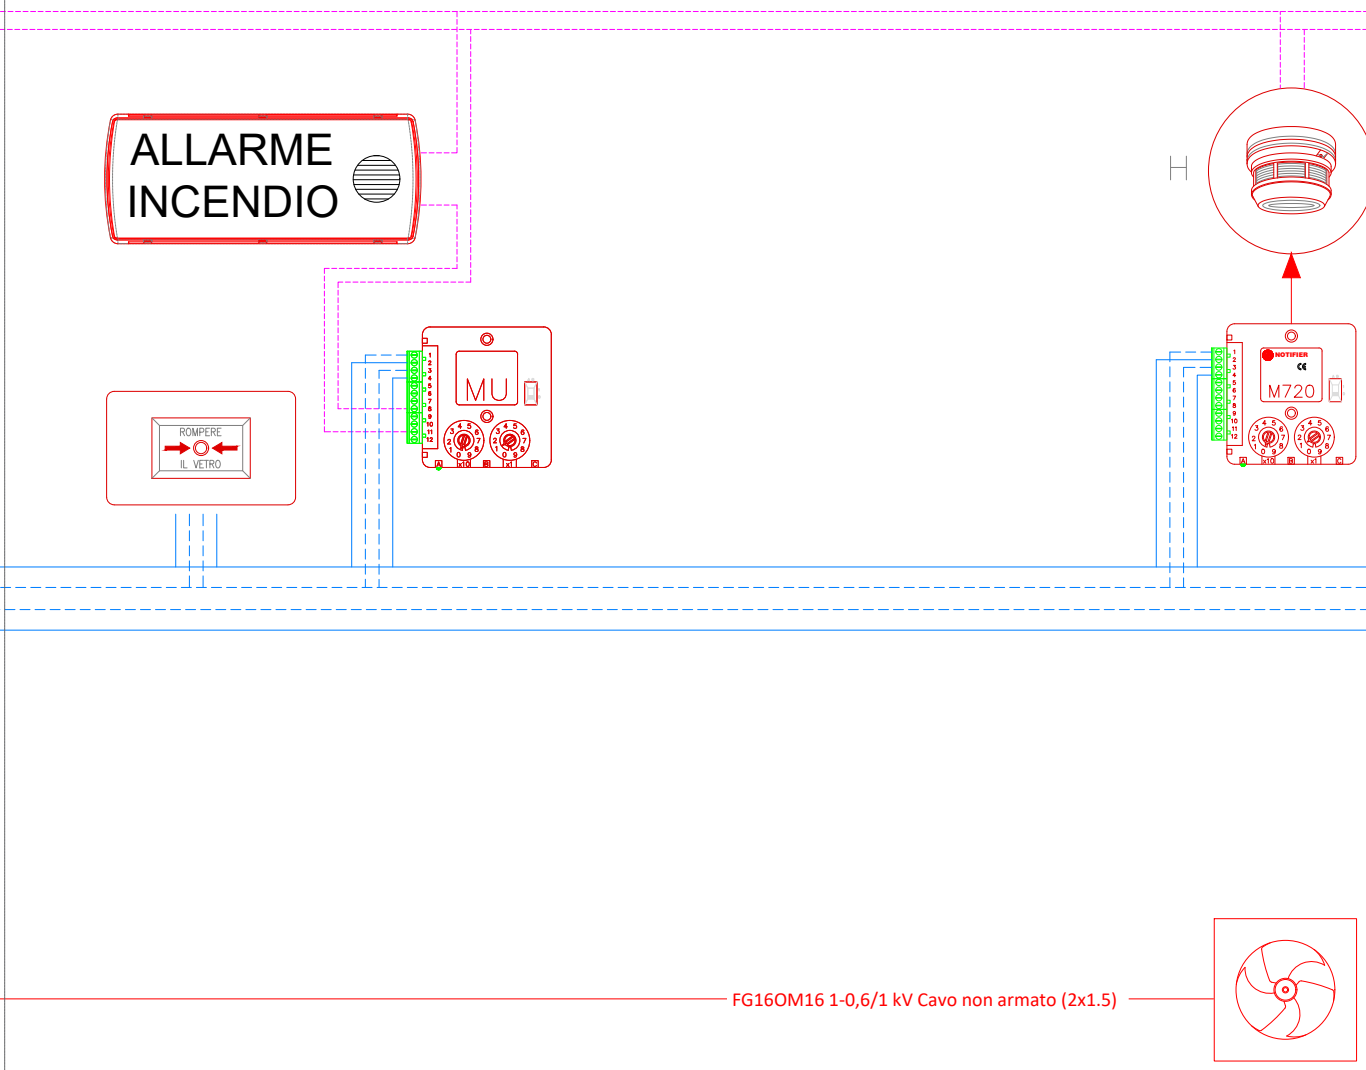
ALLARME
INCENDIO
ROMPERE
IL VETRO
MU
H
NOTIFIER
M720
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x1.5)

VENTILATORE DI ESTRAZIONE D
TIPO ASSIALE PER INSTALLAZIO
PARETE DEL LOCALE
PER CONTROLLO CONCENTRAZI
portata nominale =100 m3/h

LOCALE CENTRALINA

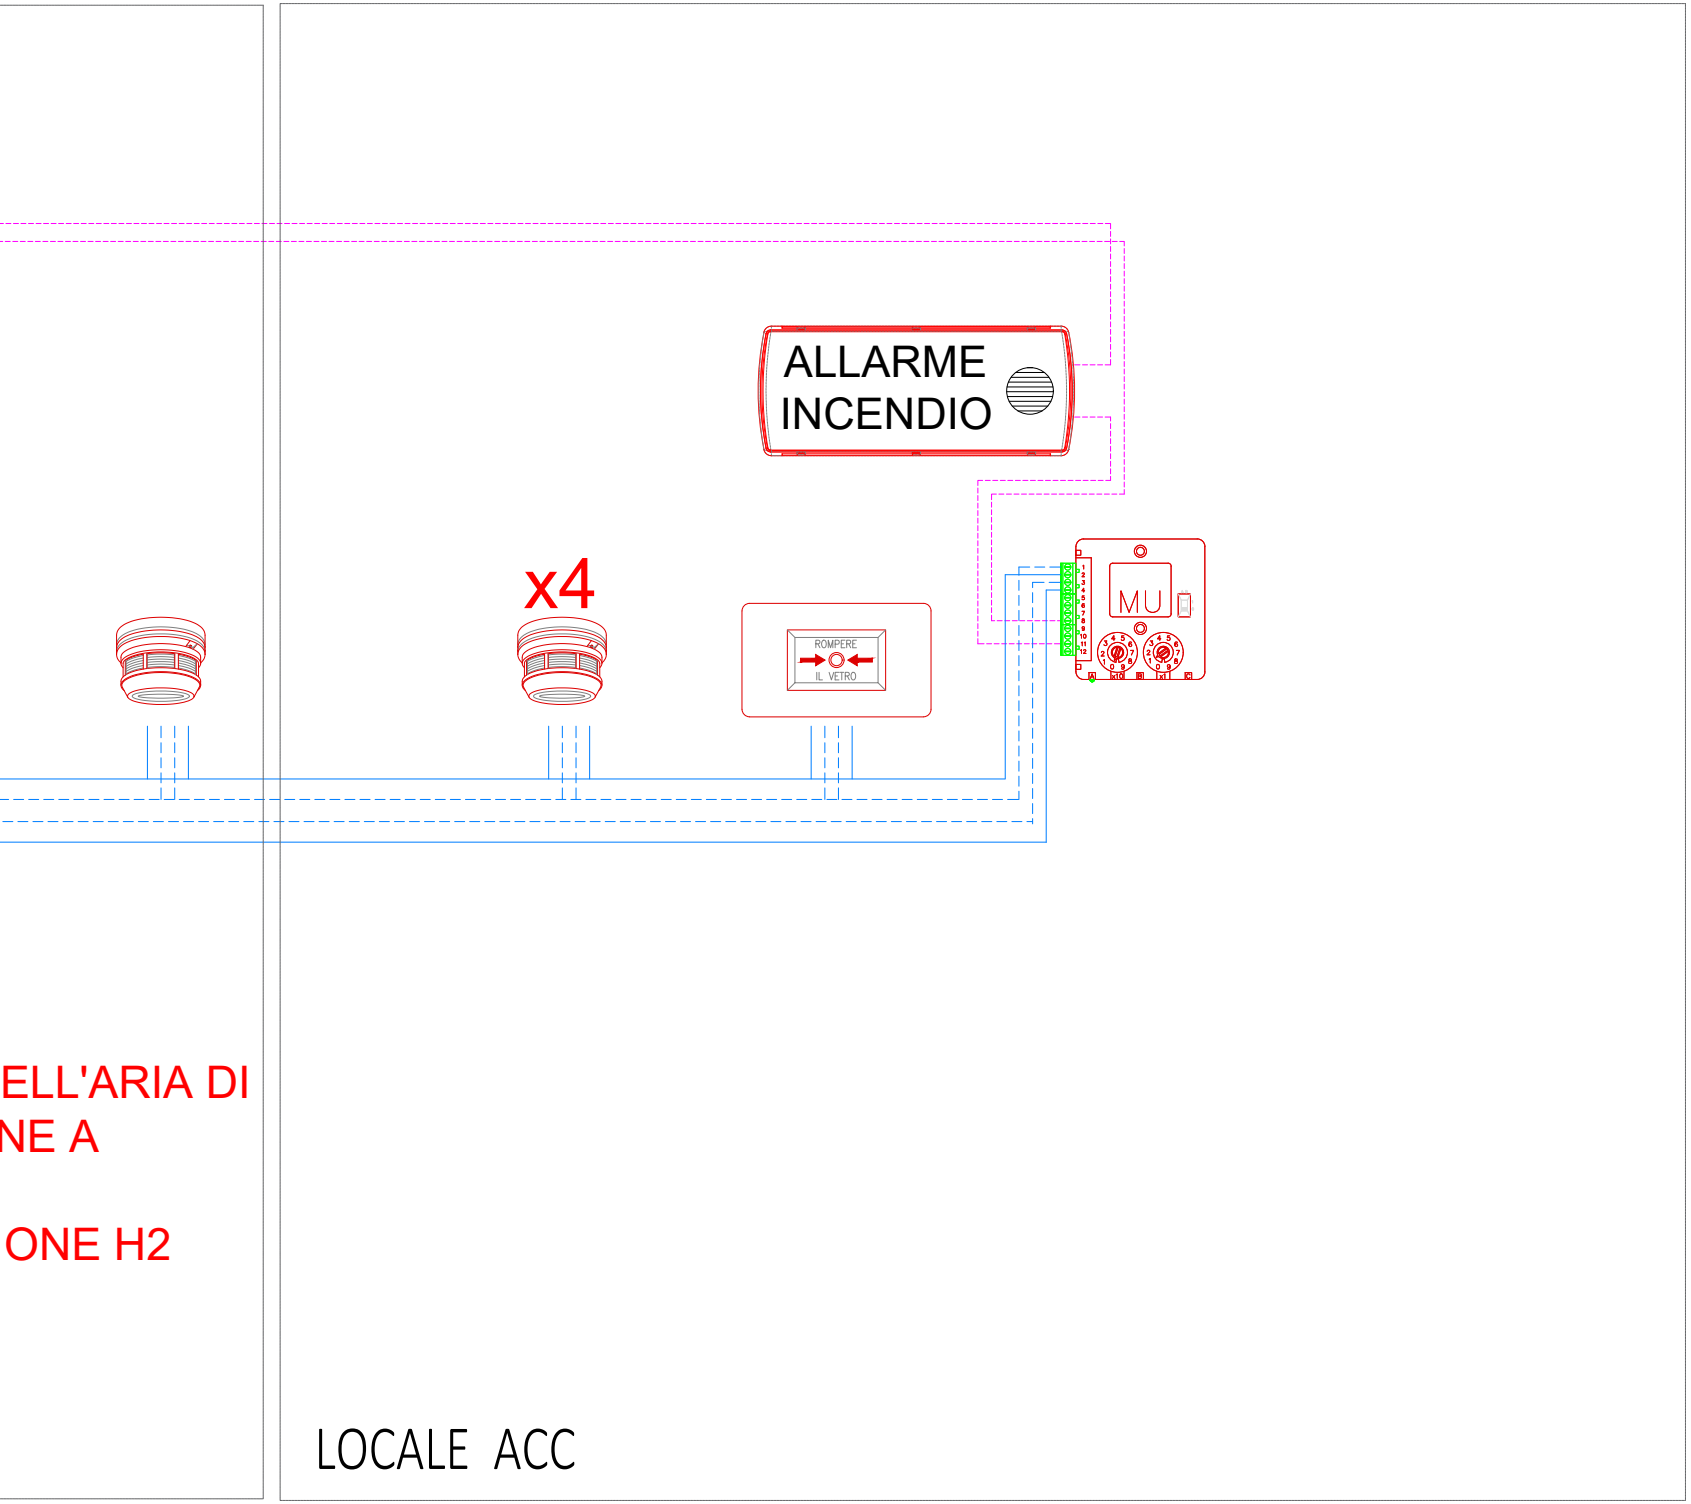
ALLARME
INCENDIO
x4
ROMPERE
IL VETRO
MU
ELL'ARIA DI
NE A
ONE H2
LOCALE ACC

Ferrovie Appulo Lucane

# LINEA FERROVIARIA AVIGLIANO L. - GRAVINA

## *PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA*

## PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

MB PROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

Dott. Ing. Domenico VALENTE
ORDINE INGEGNERI Prov. di BARI
N° 6274
GIOVINAZZO

Titolo Elaborato:

## RILEVAMENTO INCENDI
## AVIGLIANO LUCANIA - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RI - TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tavola: 1/1 | Codice BAS-RI-01-E-0 | Data: Giugno 2022 | Scala: N.A. |

| REV. | DATA | DESCRIZIONE | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Giugno 2022 | Prima Emissione | F.Tariciotti | F.Rau | D. Valente |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |