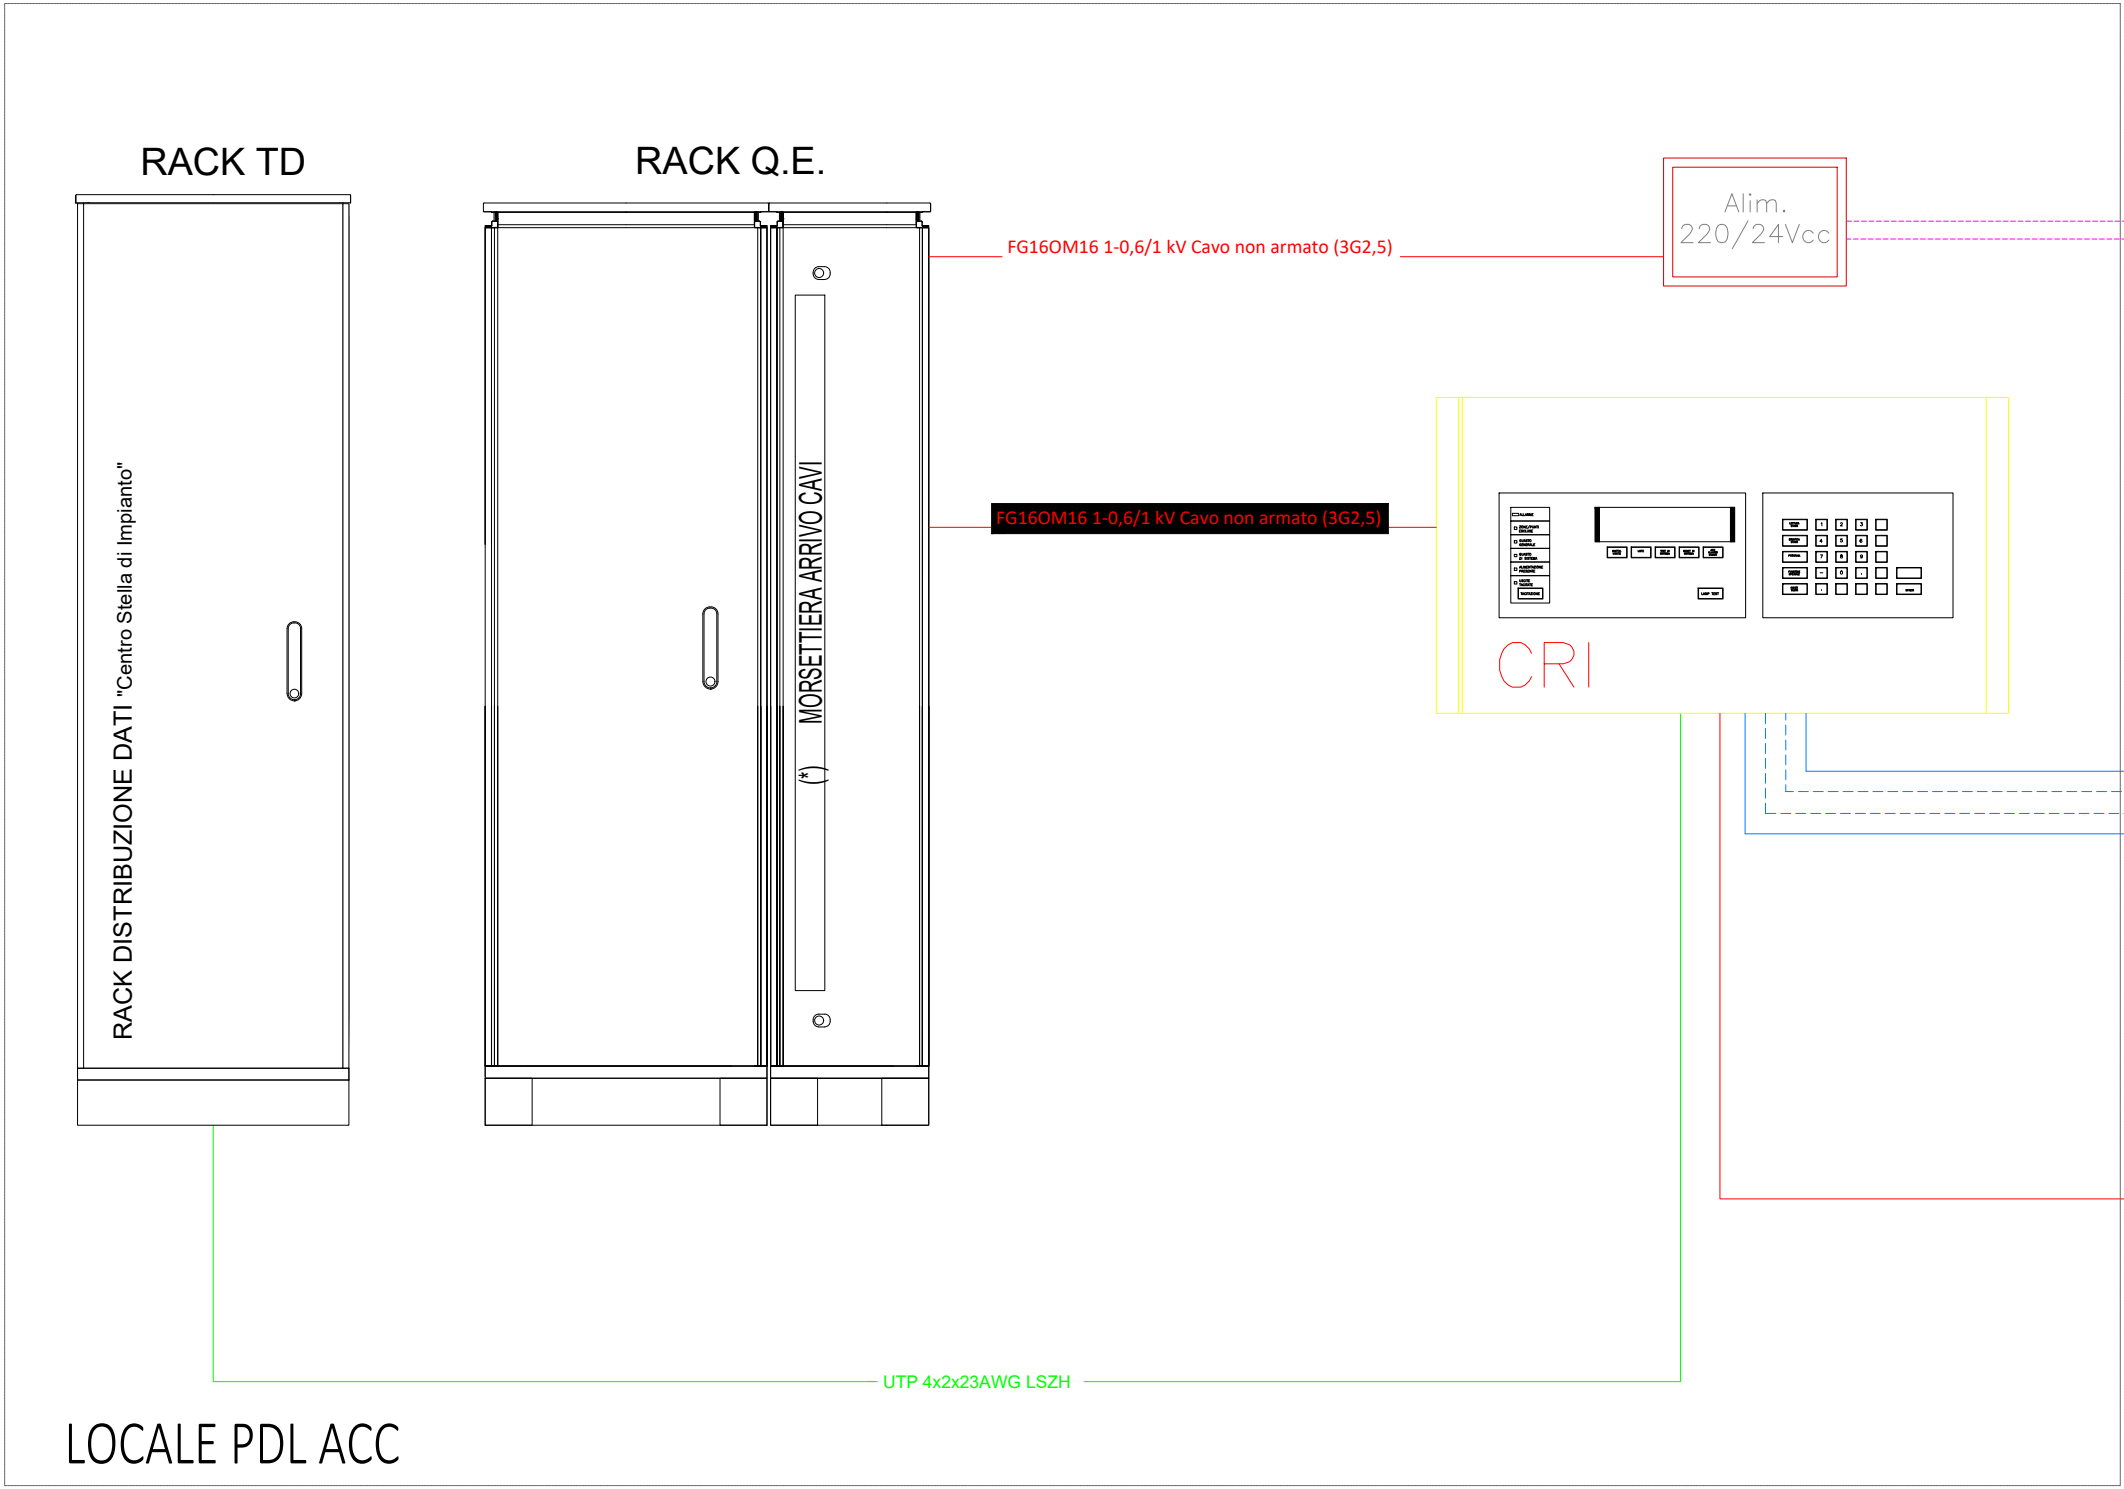
RACK TD
RACK Q.E.
RACK DISTRIBUZIONE DATI "Centro Stella di Impianto"
MORSETTIERA ARRIVO CAVI
(*)
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)
Alim.
220/24Vcc
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (3G2,5)
CRI
UTP 4x2x23AWG LSZH
LOCALE PDL ACC

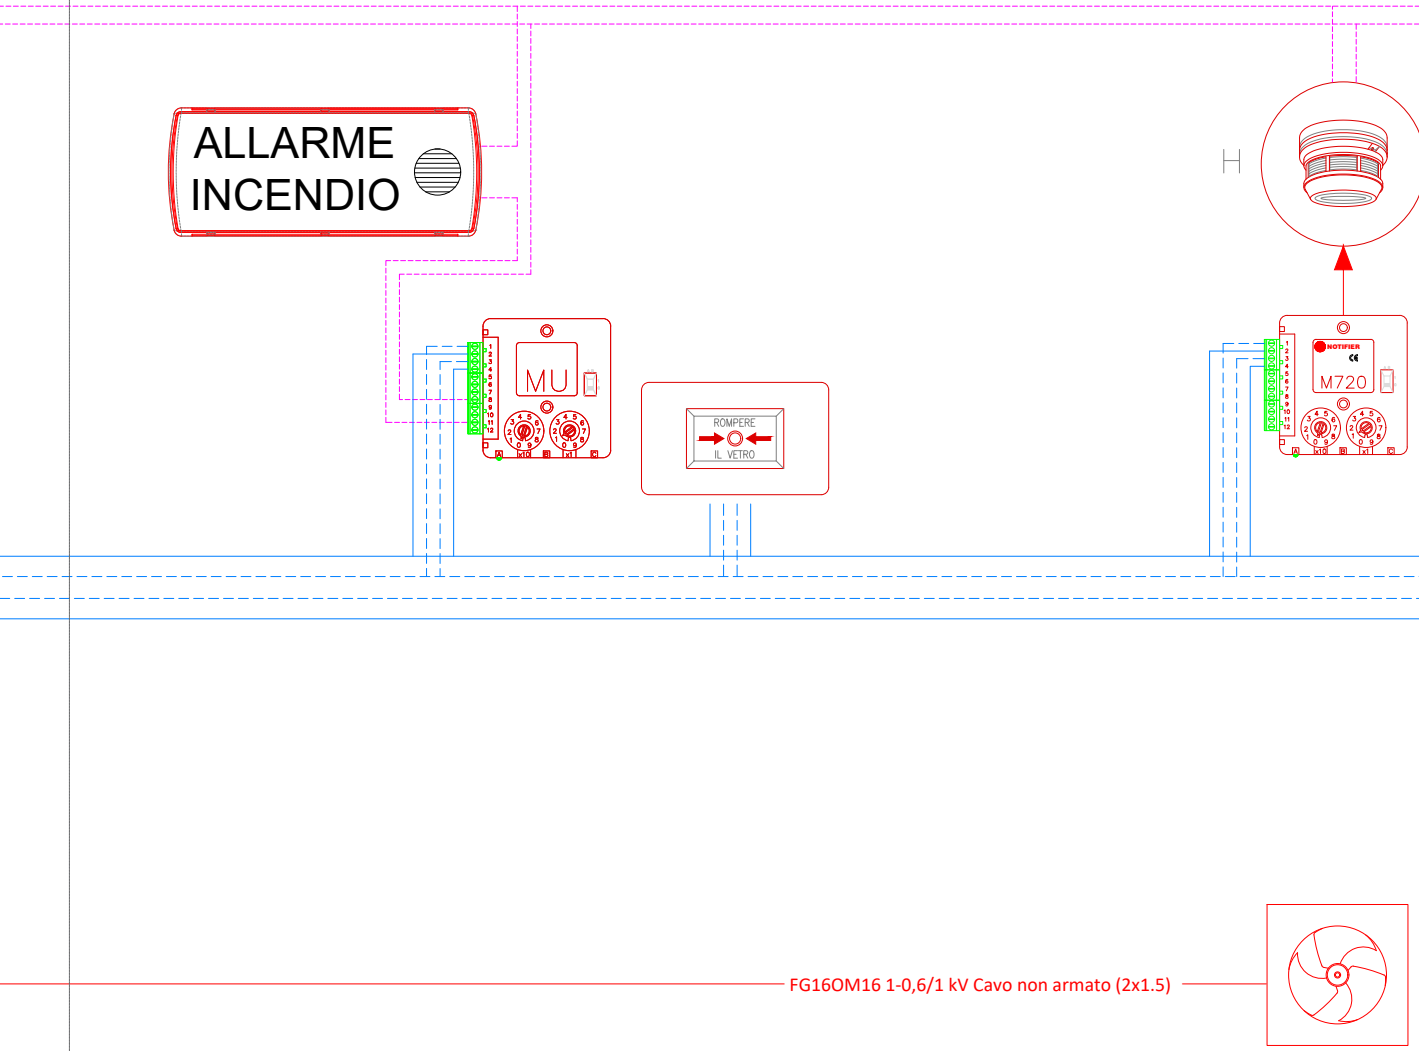
ALLARME
INCENDIO
MU
ROMPERE
IL VETRO
H
NOTIFIER
M720
FG16OM16 1-0,6/1 kV Cavo non armato (2x1.5)

VENTILATORE DI ESTRAZIONE DELL
TIPO ASSIALE PER INSTALLAZIONE
PARETE DEL LOCALE
PER CONTROLLO CONCENTRAZION
portata nominale =100 m3/h

LOCALE CENTRALINA

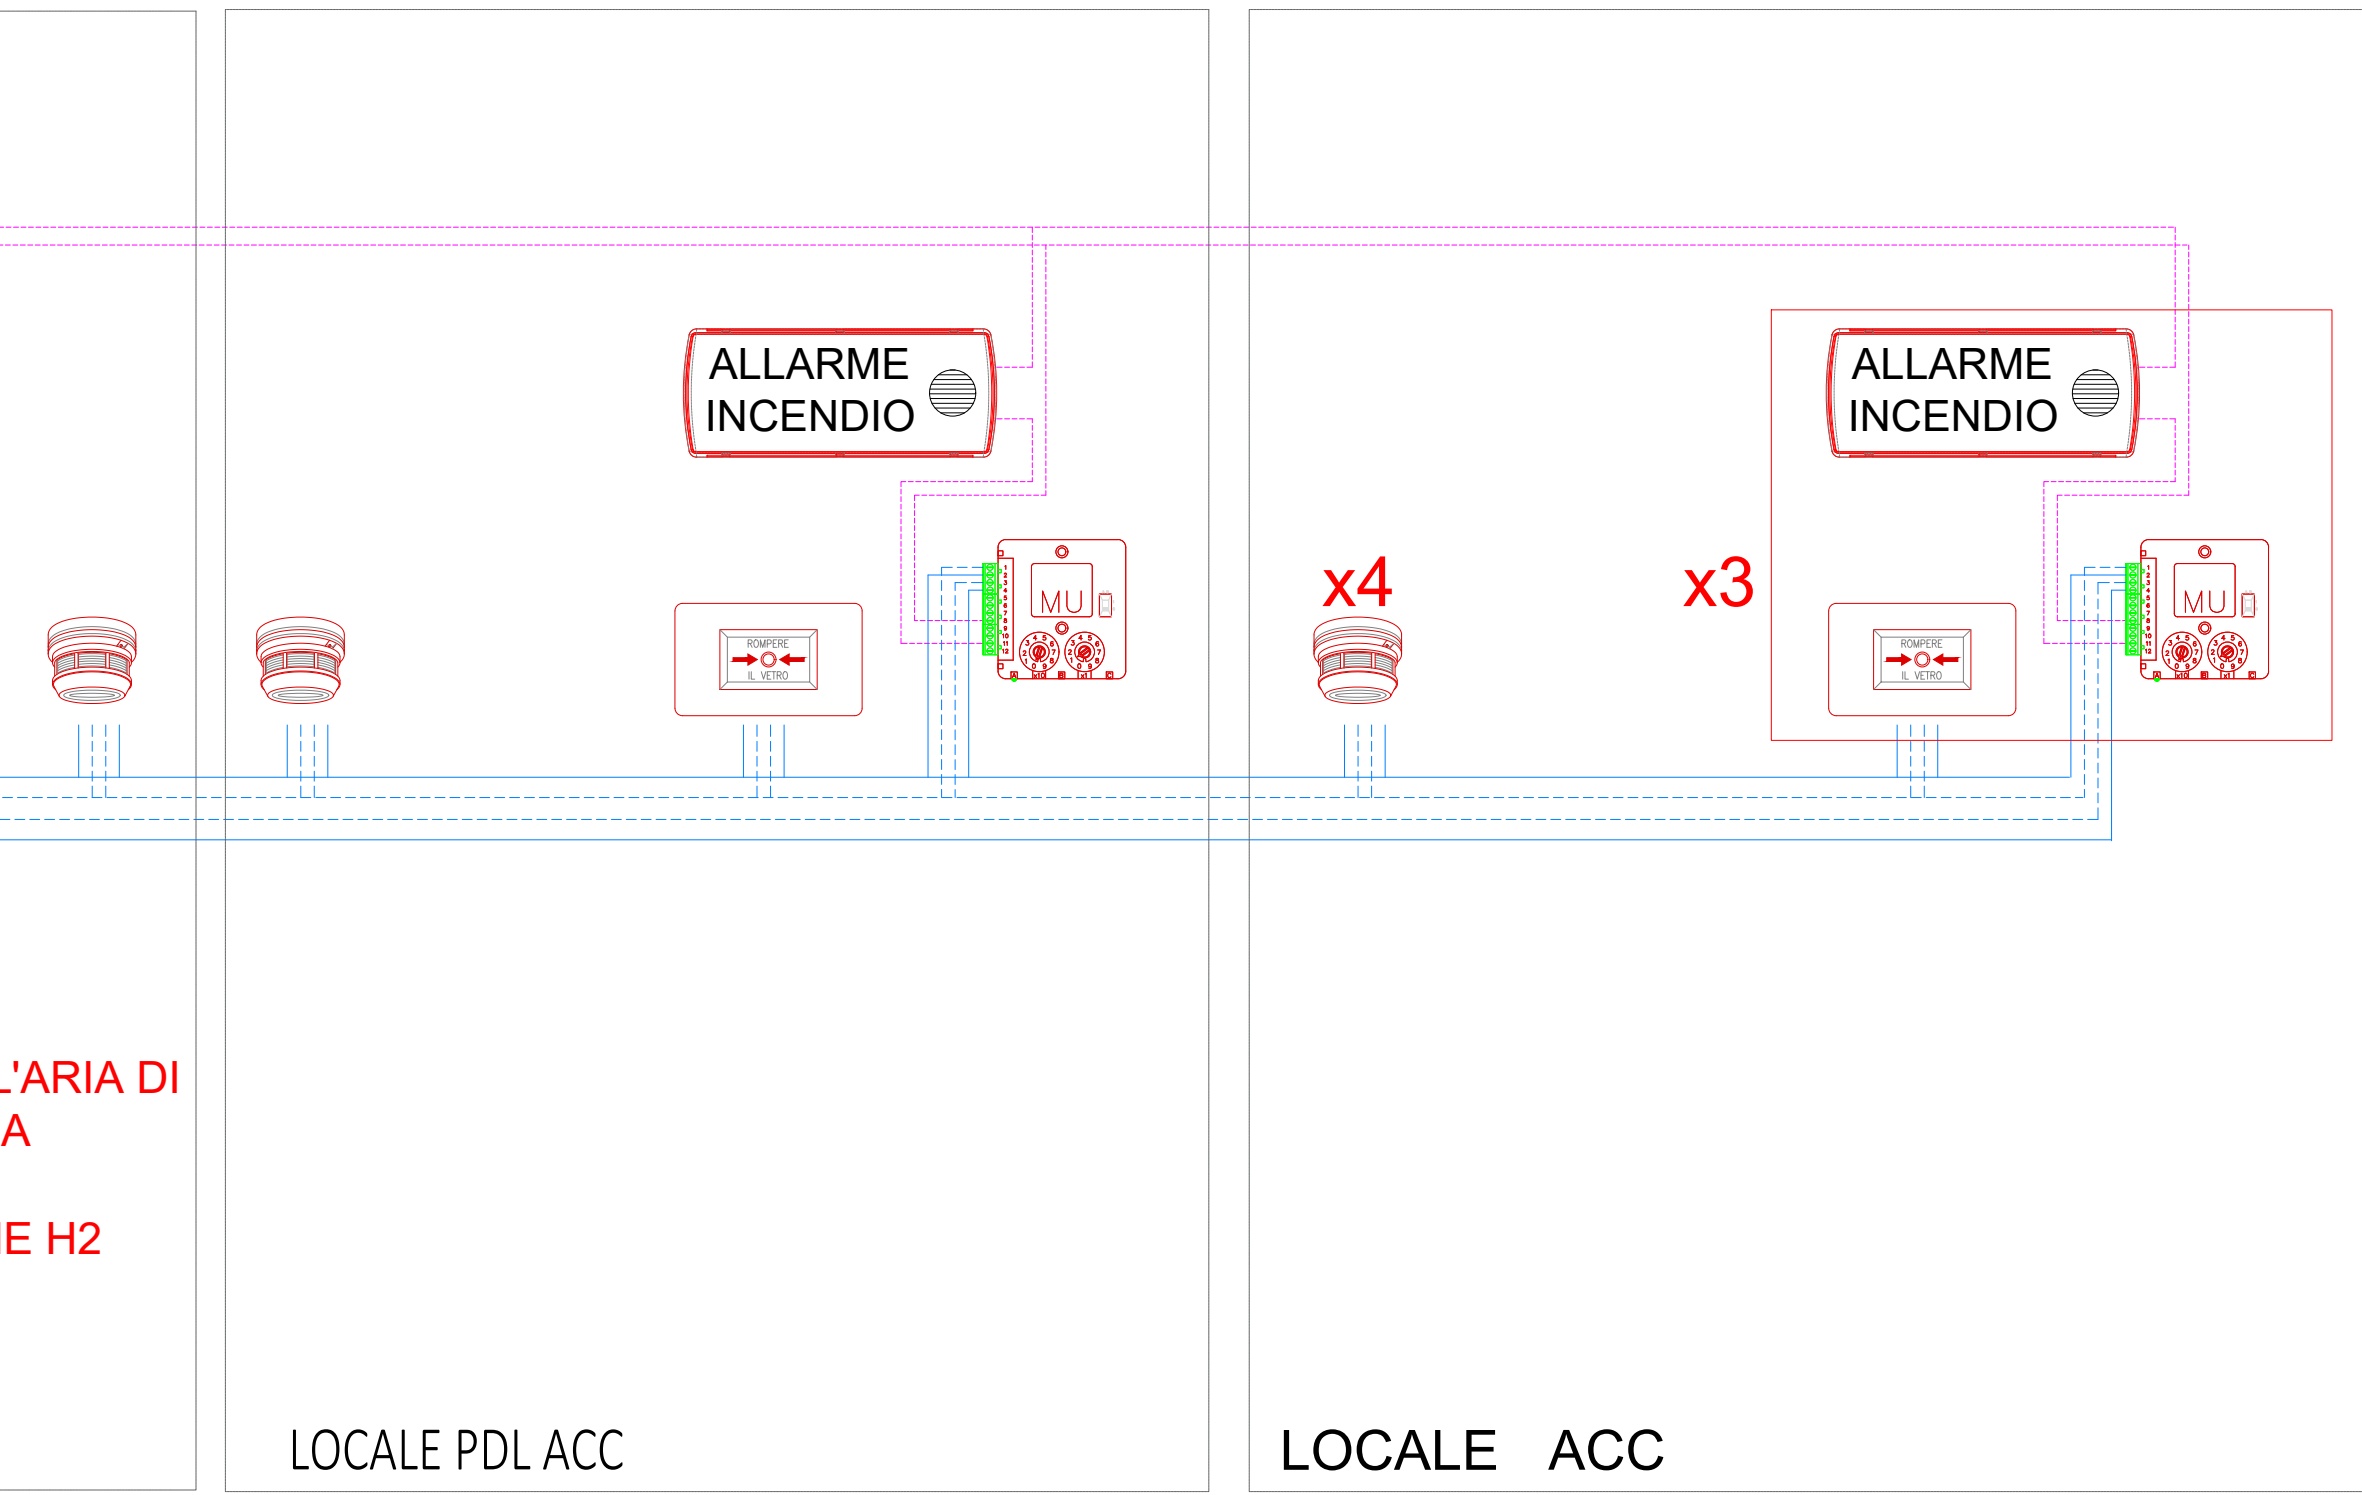
ALLARME INCENDIO
MU
ROMPERE IL VETRO
ALLARME INCENDIO
x4
x3
MU
ROMPERE IL VETRO
L'ARIA DI
A
E H2
LOCALE PDL ACC
LOCALE ACC

Ferrovie Appulo Lucane

PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER POTENZIAMENTO TECNOLOGICO IN ACC-M/CTC-M DELLE LINEE AVIGLIANO C. - POTENZA INF. SCALO AVIGLIANO L. - GRAVINA

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE:

FERROVIE APPULO LUCANE

PROGETTISTA:

MB PROGETTI
INGEGNERIA E SERVIZI PER SISTEMI FERROVIARI

Il Direttore Tecnico
Ing. Domenico Valente

Dott. Ing. Domenico VALENTE
N° 6274

Titolo Elaborato:

RILEVAMENTO INCENDI AVIGLIANO CITTA' - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO RI - TRATTA AVIGLIANO CITTA' - GENZANO

Tavola: 1/1	Codice BAS-RI-01-F-0	Data: Giugno 2022	Scala: N.A.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Giugno 2022	Prima Emissione	F.Tariciotti	F.Rau	D. Valente

Firmato digitalmente da:
Valente Domenico
Firmato il 27/10/2022 19:55
Seriale Certificato: 1670508
Valido dal 03/08/2022 al 03/08/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA